


Fasadų šiltinimas

Capatect CLASSIC B fasadų šiltinimo sistema



Sertifikuota fasadų šiltinimo sistema	ETA 12/0383
Sistemos reakcijos į ugnį klasė	B-s1,d0
Šviesos atspindžio koeficientas, HBW	≥20

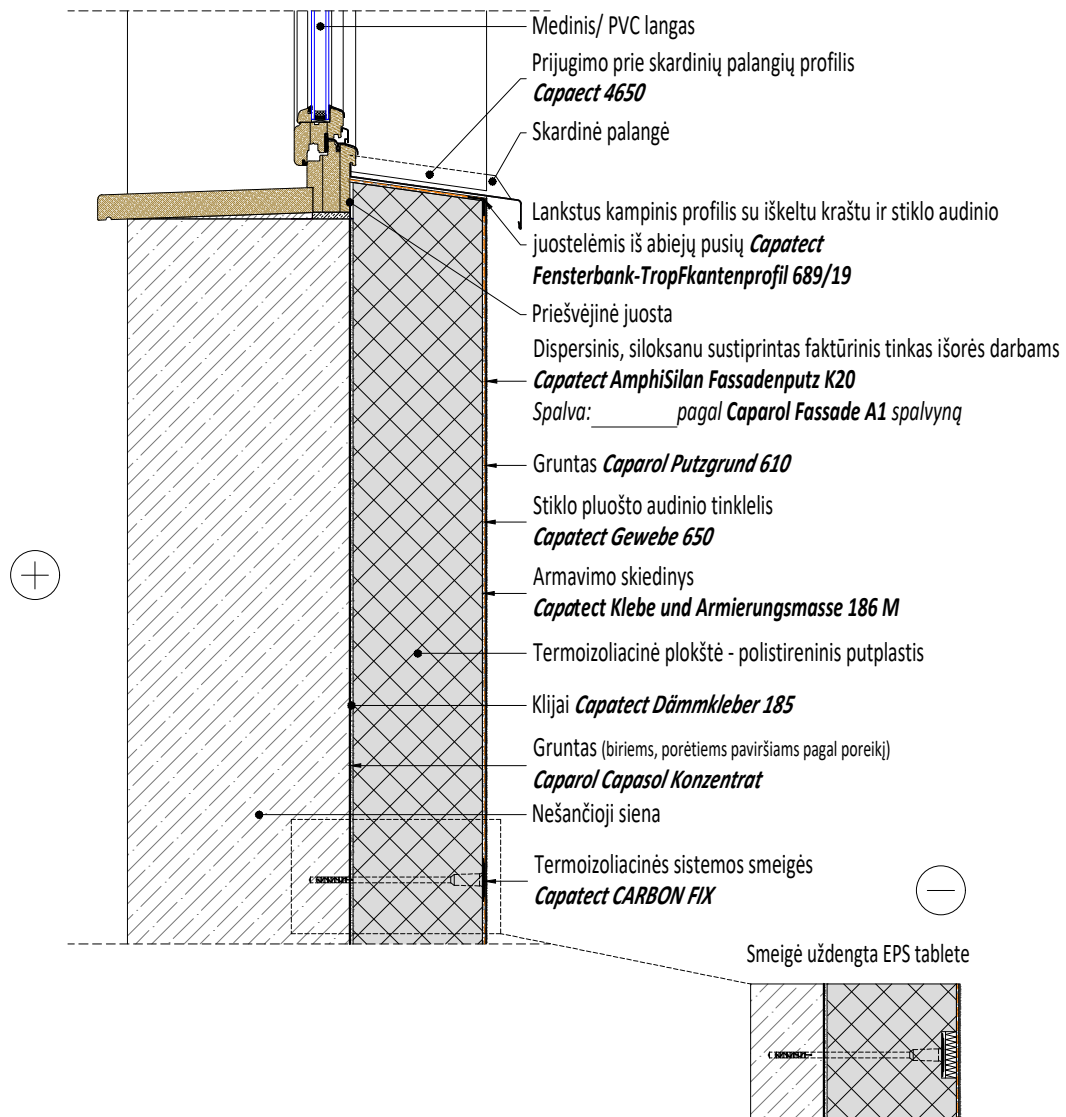

Šis brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Remiantis šiuo brėžiniu nereikia keisti konkretaus projekto plano, brėžinių ar surinkimo darbų. Už matmenų taisyklą ir brėžinių naudojimą atsako kiekvienas architektas, dizaineris ar meistras.

Pavadinimas

Mastelis
1:10

Data
01-2017

Skyrius
ARD

Brėžinio numeris
CT142-10

Išorinės sienos šiltinimas - palangės įstatymas - sujungimas su lango rėmu
 Lango rėmas sumontuotas lygiai su išorinės sienos paviršiumi
 vertikalus pjūvis

UAB DAW Lietuva

Ukmergės g. 223-4, Vilnius, LT-07156, Lietuva
 Tel.: +370 52602015, www.caparol.lt