


Fasadų šiltinimas

Capatect CLASSIC B fasadų šiltinimo sistema



Sertifikuota fasadų šiltinimo sistema	ETA 12/0383
Sistemos reakcijos į ugnį klasė	B-s1,d0
Šviesos atspindžio koeficientas, HBW	≥20

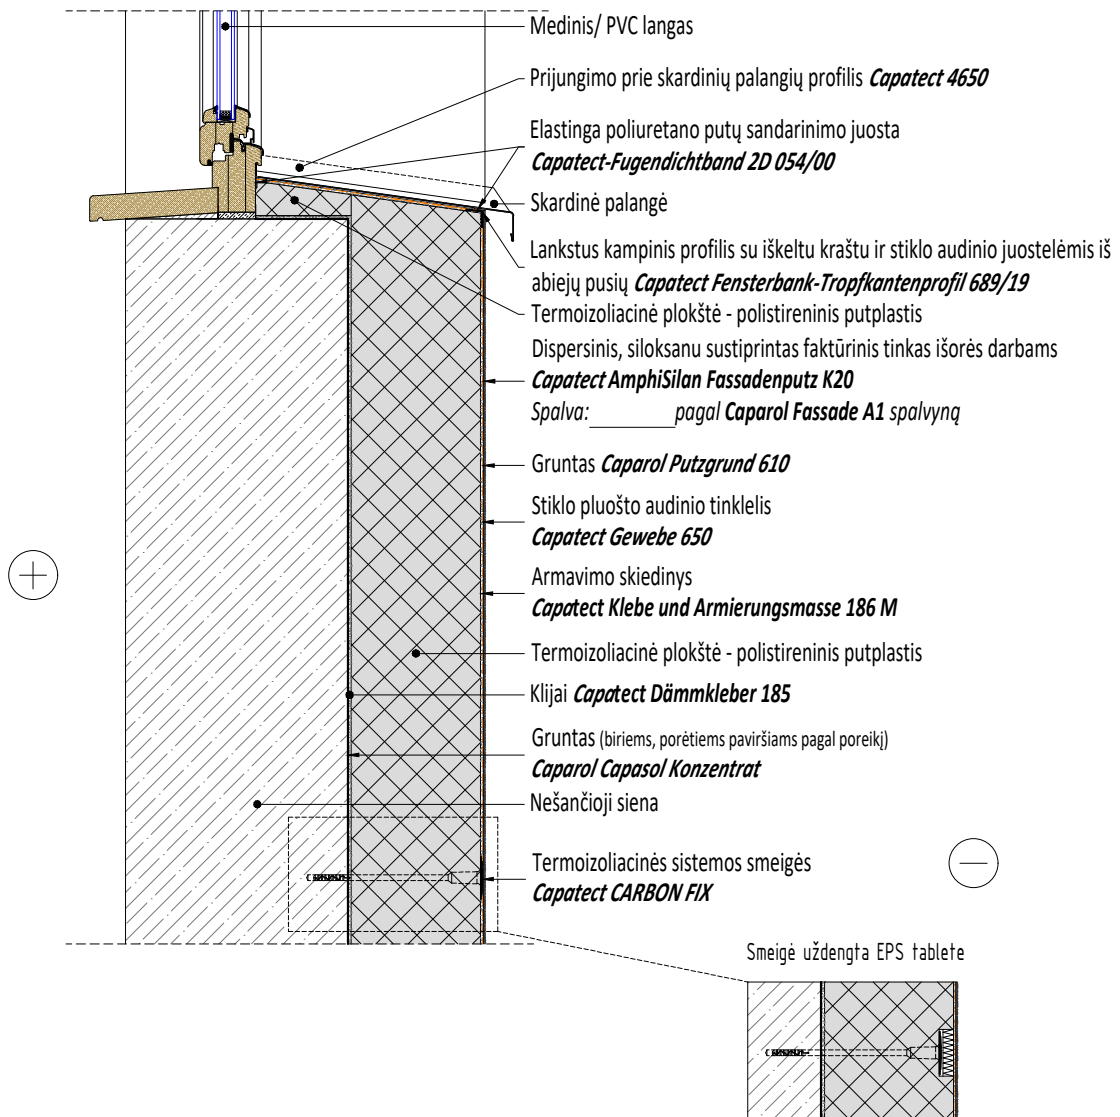

Šis brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Remiantis šiuo brėžiniu nereikia keisti konkretaus projekto plano, brėžinių ar surinkimo darbų. Už matmenų taisymą ir brėžinių naudojimą atsako kiekvienas architektas, dizaineris ar meistras.

Pavadinimas Išorinės sienos šiltinimas - palangės įstatymas - sujungimas su lango rėmu Lango rėmas sumontuotas angokraštyje vertikalus pjūvis	Mastelis 1:10	Data 01-2017	Skyrius ARD	Brėžinio numeris CT142-11
	UAB DAW Lietuva Ukmergės g. 223-4, Vilnius, LT-07156, Lietuva Tel.: +370 52602015, www.caparol.lt			