


# Fasadų šiltinimas

## Capatect PERFORMANCE šiltinimo sistema su fenolio plokštė



Sertifikuota fasadų šiltinimo sistema	ETA- 11/0300
Sistemos reakcijos į ugnį klasė	B-s1,d0
Šviesos atspindžio koeficientas, HBW	≥20

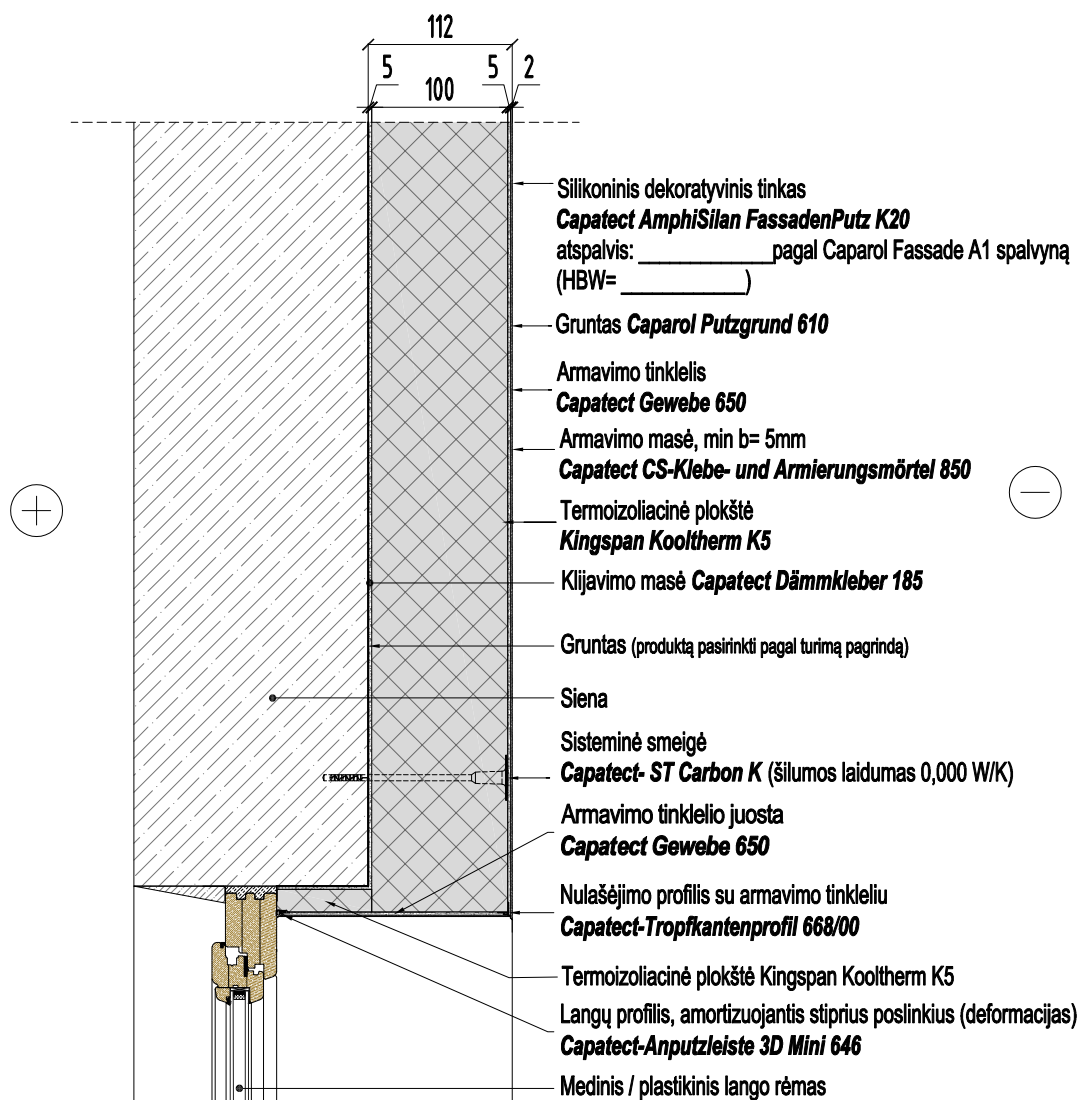

Šis brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Remiantis šiuo brėžiniu nereikia keisti konkretaus projekto plano, brėžinių ar montavimo darbų. Už brėžinių naudojimą ir matmenų taisyumą yra atsakingas architektas, projektuotojas arba statytojas.

Pavadinimas

Išorinių sienų šiltinimas - lango montavimas  
Ilgilintas langas  
vertikalus pjūvis

Mastelis  
1:10

Data  
07-2021

Skyrius  
ARD

Brėžinio numeris  
CT442-05

**UAB DAW Lietuva**

Ukmergės g. 223-4, Vilnius LT-07156, Lietuva  
Tel.: +370 52602015, www.caparol.lt